



VENTAMONJAKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ventamonjaks”


Reģ.Nr.40003180600 Adrese: Dzintaru ielā 66, Ventspilī, LV-3602

Tālrs. 636 60902, fakss 636 60831, e-pasts: office@ventamonjaks.lv

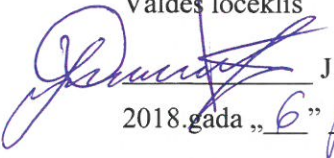
APSTIPRINU:

SIA “Ventamonjaks”

Valdes priekšsēdētāja

 D.Markeviča

Valdes loceklis

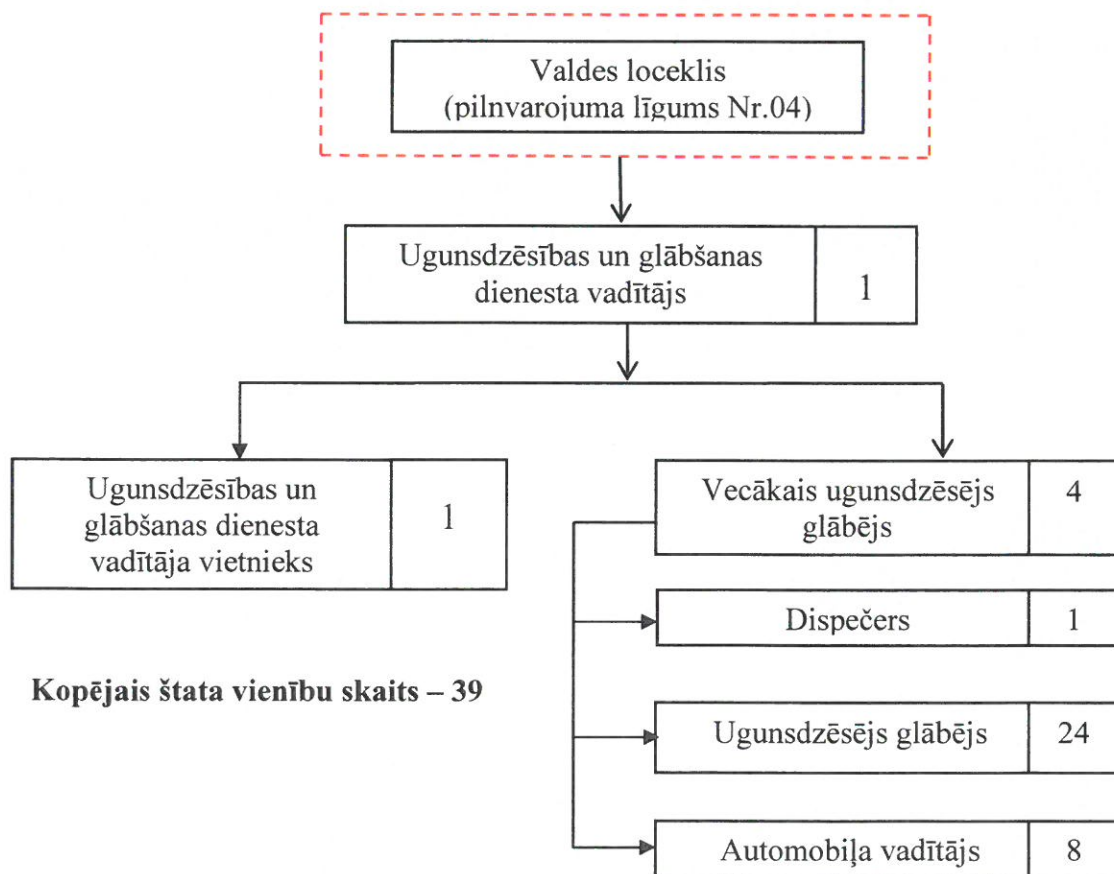
 J.Višņausks

2018.gada „6” 

Grozījumi 2016.gada 18. augusta SIA „Ventamonjaks” civilās aizsardzības plānā

Izdarīt 2016.gada 18.augustā apstiprinātajā SIA „Ventamonjaks” civilās aizsardzības plānā šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1.3.apakšpunkta “Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, CA vienības” 4.1. attēlu “SIA ”Ventamonjaks serviss” ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra” šādā redakcijā:



4.1. attēls SIA “Ventamonjaks serviss” ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūra

2. Aizstāt 1.8.3.apakšpunktā “Elektroapgāde” vārdus: “2016.gadā plānots izstrādāt projektu un 2017. gadā nodrošināt ar autonomu elektroenerģijas avotu – dīzeļsūkni ugunsdzēsības sūkņu stacijā, kura padod ūdeni arī uz SIA “Ventamonjaks” ugunsdzēsības sistēmām ar vārdiem: “2017.gadā tika pabeigta SIA “Ventamonjaks serviss” ugunsdzēsības sūkņu stacijas, no kuras padod ūdeni arī uz SIA “Ventamonjaks” ugunsdzēsības sistēmām, modernizācija. Lai nodrošinātu ugunsdzēsības sistēmu nepārtrauktu darbību tika papildus uzstādīts dīzeļģenerators un dīzeļsūknis”.

3. Izteikt 4.1.5. apakšpunktu “Pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinājums” šādā redakcijā:

“4.1.5. SIA „Ventamonjaks” APK apkalpojošās SIA „Ventamonjaks serviss” struktūrvienībās, atbilstoši 03.08.2010. MK noteikumiem Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu” izvietoti pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimuma komplekti (aptieciņas). Aptieciņu skaits un saturs atbilst minēto noteikumu Pielikumā “Pirmās palīdzības aptieciņas saturs un medicīnisko materiālu minimums” noteiktajām prasībām (uz 100 nodarbinātajiem vismaz viena pirmās palīdzības aptieciņa).

Kopējā terminālā teritorijā pavisam izvietoti 20 komplekti (aptieciņas), sekojošās vietās:

- APK maiņas meistara telpā – 1 gab.;
- Lejamkravu pārkraušanas kompleksā dienesta (LPKD) APK izliešanas estakādes operatoru telpā – 1 gab.;
- ŠķPPK maiņas meistara telpā – 1 gab.;
- LPKD maiņas meistara telpā piestātnē Nr.34 – 1 gab.;
- LPKD operatoru telpā piestātnē Nr.36 – 1 gab.;
- ALDK tehniskās kontroles sektora telpā - 1 gab.;
- UGD dispečera telpā 1 gab.
- SIA “Ventamonjaks serviss” dispečera telpā - 1 gab.;
- RMI ēdamistabā - 1 gab.;
- Saimniecības bloka ēka, KMAA un A iecirkņa spiediena mērījumu laboratorijā (53.kab.) - 1 gab.;
- Administratīvās ēkas biroja administratora telpā (3.stāvs) - 1 gab.;
- Elektroiekārtu apkopes un remonta iecirkņa ŠķPPK elektromontieru darbnīcā - 1 gab.;
- FAD dežūrējošā apsardzes organizatora telpā - 1 gab.;
- ŠķPPK mehānikas iekārtu apkopes un remonta darbnīcā - 1 gab.;
- APK mehānikas iekārtu apkopes un remonta darbnīcā - 1 gab.;
- Lietus notekūdeņu sūkņu stacijas ēkā, operatoru telpā - 1 gab.;
- Ugunsdzēsības sistēmu apkalpošanas iecirkņa elektroatslēdznieku kabinetā - 1 gab.;
- Dzelzceļa iecirkņa sliežu ceļa montieru telpā - 1 gab.;
- Sakaru ēkas ēdamistabā 1.stāvā - 1 gab.;
- Elektroapgādes iecirkņa dežūrējošā elektriķa telpā - 1 gab.

Iespēju robežās cietušajiem pirmo palīdzību sniegs attiecīgi apmācīts SIA „Ventamonjaks serviss” personāls, kā arī notikuma vietā ieradušies UGD darbinieki. Cietušo evakuēšanai UGD rīcībā ir 2 nestuves, kuras atrodas ugunsdzēsības automašīnās. Kritiskās situācijās nekavējoties tiks organizēta neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana”.

4. Izteikt 4.1.6.apakšpunkta “Inženiertehnika, transports, materiālās rezerves” 4.1. un 4.2.tabulu šādā redakcijā:

Autotehniskais nodrošinājums.

Nr. p.k.	Tehnikas nosaukums	Vienību skaits	Piezīmes
1.	Mikroautobuss VW Caravella	1	7 vietas
2.	Autoceltnis KS 3577	1	14 t
3.	Autoiekrāvējs BP 05	1	5 t
4.	Autoiekrāvējs DOOSAN	1	2 t
5.	Traktors MTZ 82	1	
6.	Traktors "Valtra"	1	
7.	Benzinvedējs GAZ-52	1	2 t
8.	Benzinvedējs ZIL 4333362	1	6 t
9.	Autopašizgāzējs VWT 35	1	1,5 t

Materiālu rezerves un tehnisko līdzekļu nodrošinājums avārijas seku likvidācijai.

Nr. p.k.	Materiālu vienības nosaukums	Vienību skaits	Piezīmes
1.	Pārvietojams metināšanas aparāts	1 gab.	RMI
2.	Pārvietojams gāzes griešanas postenis	1 gab.	RMI
3.	Atloksavienojumu metālgrafīta blīvēs	30 gab.	Mehāniķis
4.	Blīvējumu remontkomplekts:		
	- sūkņiem poz. P-1, P-7, P-3, P-4, P-5, P-10	pa 1 kompl. katram	Mehāniķis
	- amonjaka noliešanas estakādes stenderiem	2 kompl.	Mehāniķis
	- amonjaka ieliešanas stenderiem piestātnēs	2 kompl.	Mehāniķis
5.	Apskavas cauruļvadiem (dažāda diametra)	32 gab.	UGD
6.	Caurule		
	- Du 50	10 m	Mehāniķis
	- Du 100	10 m	Mehāniķis

5. Izteikt 6.1. apakšpunkta "Civilās aizsardzības apmācība" 6.1. tabulu šādā redakcijā:

6.1. tabula

SIA "Ventamonjaks"
darbinieku apmācības programma civilās aizsardzības jautājumos

Nr. p.k.	Tēmu nosaukums
1.	SIA "Ventamonjaks" un termināla Dzintaru iela 66, Ventspils teritorijā spēkā esošie citu komercsabiedrību (SIA "Ventamonjaks serviss", SIA "Ventall Termināls", SIA "VARS") civilās aizsardzības plāni: - Iespējamās avārijas un to izpausmes veidi; - Agrīnā brīdināšana un informēšana iespējamo apdraudējumu gadījumos; - Rīcība katastrofas, avārijas, negadījuma vai to draudu gadījumos.
2.	Valstī iespējamās avārijas, katastrofas un to sekas. Rīcība avāriju un katastrofu gadījumos.
3.	Valsts agrīnās brīdināšanas sistēma avāriju, katastrofu vai to draudu gadījumos. Rīcība dzirdot trauksmes signālu.
4.	Iestādes, kas nodrošina katastrofu pārvaldīšanu.
5.	Civilās aizsardzības sistēma valstī.
6.	Pirmās palīdzības sniegšana dzīvībai kritiskās situācijās (bīstama asiņošana, atdzīvināšanas pasākumi). Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana.

6. Aizstāt 6.2. apakšpunktā "Plānoto pasākumu un resursu piesaistīšanas gatavības pārbaudes" vārdus: "Pēdējās CA praktiskās mācības rīcībai avārijas situācijās APK SIA "Ventamonjaks serviss" darbiniekiem notika 24.05.2016.. Mācību scenārijs – tankkuģa izkraušanas laikā notikusi izkraušanas stendera dehermetizācija, kā rezultātā noplūduši 1000 kg šķidrā amonjaka." ar vārdiem: "Pēdējās CA praktiskās mācības rīcībai avārijas situācijās APK SIA "Ventamonjaks serviss" darbiniekiem notika 31.05.2018.. Mācību scenārijs – amonjaka kompensatora dehermetizācija zem siltuma izolācijas pie iepildīšanas sūkņa P-1B".

7. Aizstāt 8.1. apakšpunktā "Kļūdas drošības sistēmā" vārdus: "Atbilstoši 2004.gada 17.februāra MK noteikumiem Nr. 82 tiek veikta ugunsaizsardzības sistēmas pārbaudes un tehniskās apkopes" ar vārdiem: "Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" tiek veiktas ugunsaizsardzības sistēmas pārbaudes un tehniskās apkopes".

8. Izteikt plāna 2.pielikumu "Galveno tehnoloģisko iekārtu izvietojuma shēma (Evakuācijas shēma) termināla teritorijā Ventspilī, Dzintaru ielā 66" šādā redakcijā (skatīt Pielikumā).

Tehniskais direktors



A.Liachkanov